

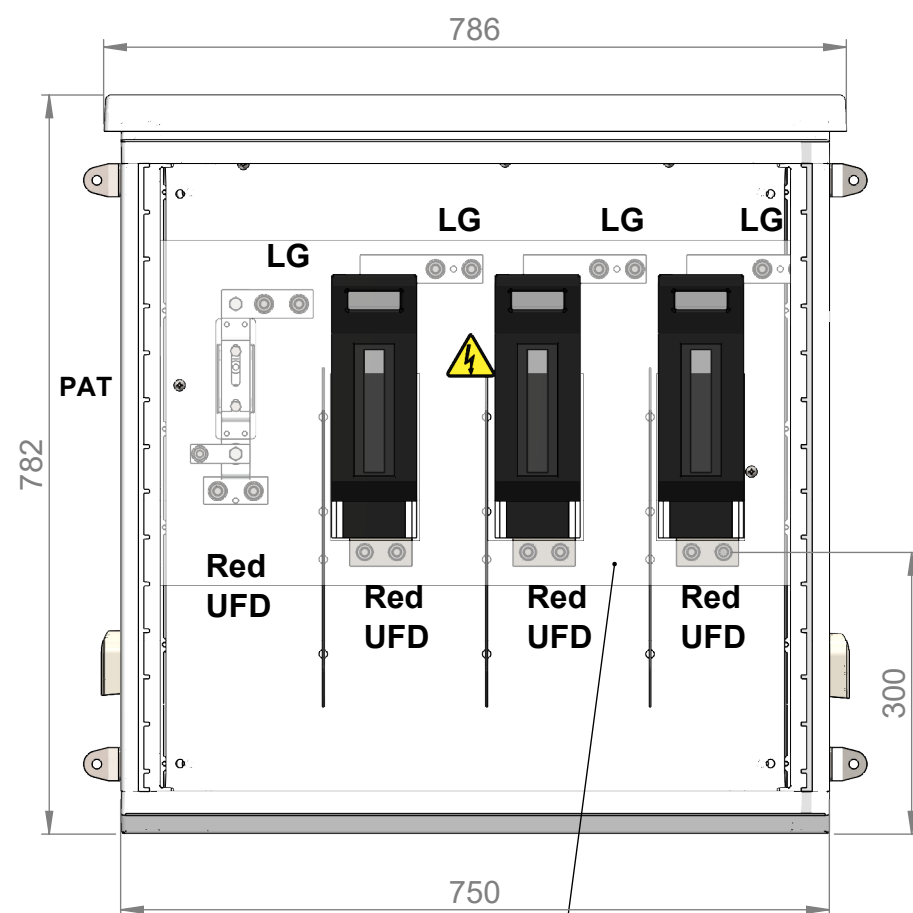
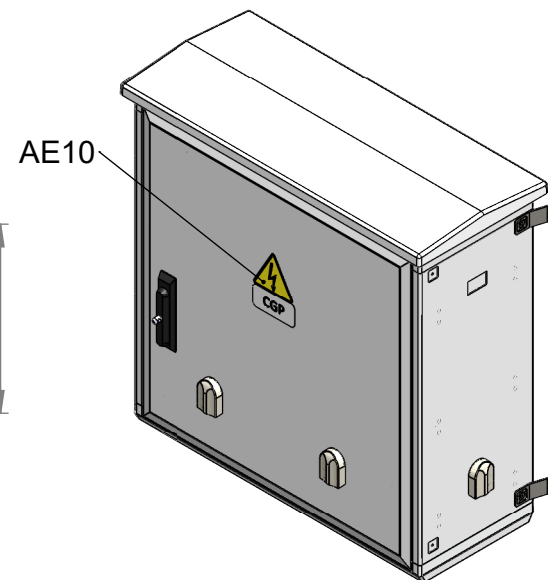


REFERENCIA CAHORS: 0471172

REFERENCIA UNION FENOSA: CGP(BUC)-TS/630-AE

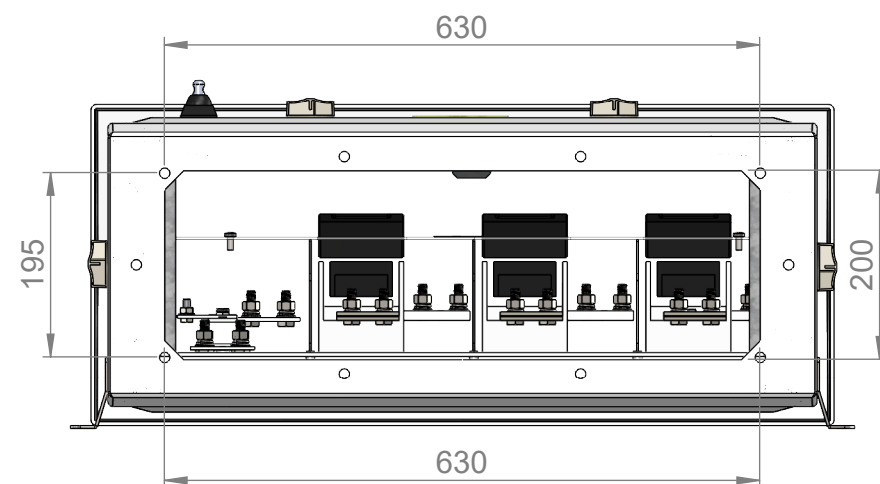


Velo atornillado

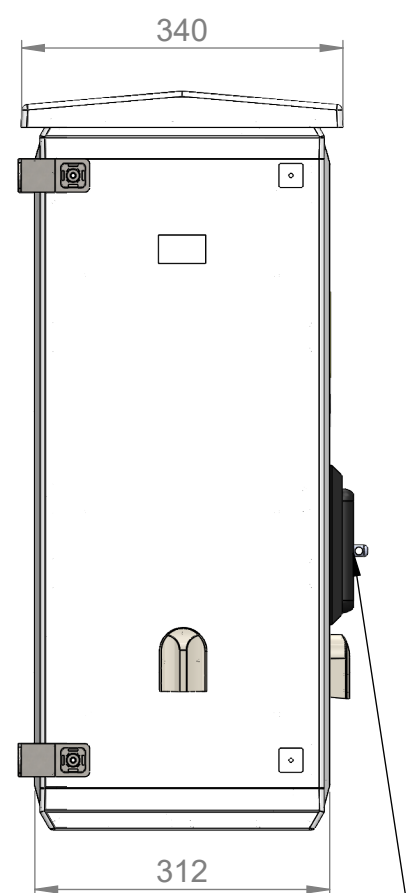

Cierre triangular con bulon para colocación candado

### ESQUEMA ELECTRICO:

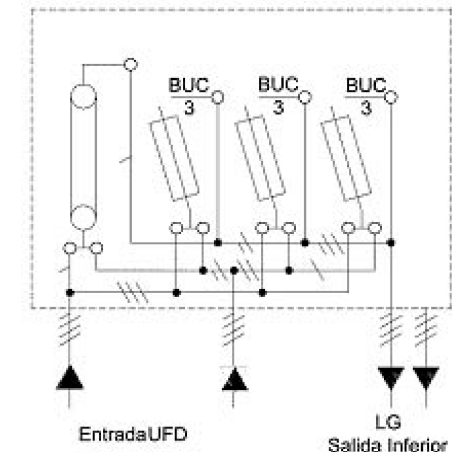

### CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 500V
- Intensidad asignada: 630A
- Grados de protección: IP55, IK10
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-3 630A
- Neutro seccionable con PAT M8x25
- Esquema 7
- Bornes de entrada mediante tornillo Inox M10x30
- Bornes de salida mediante tornillo Inox M10x30
- Puerta con retenedor

### NORMAS:

- UNE-EN 61439-1/-3
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- DIRECTIVA 
- UNE-EN 60947
- ES-05200.ES-RE.NOR
- REBT ITC BT13


### UTILIZACION:

- Protección de la línea general de alimentación en una instalación de enlace trifásica desde 250kW hasta 400kW.
- Instalación en finca con fachada/cerramiento de altura insuficiente o que no limita con vía pública.
- Montaje exterior sobre zócalo empotrado o empotrado en fachada.


REFERENCIA CAHORS: 0471172

Elementos conexión:

Neutro:

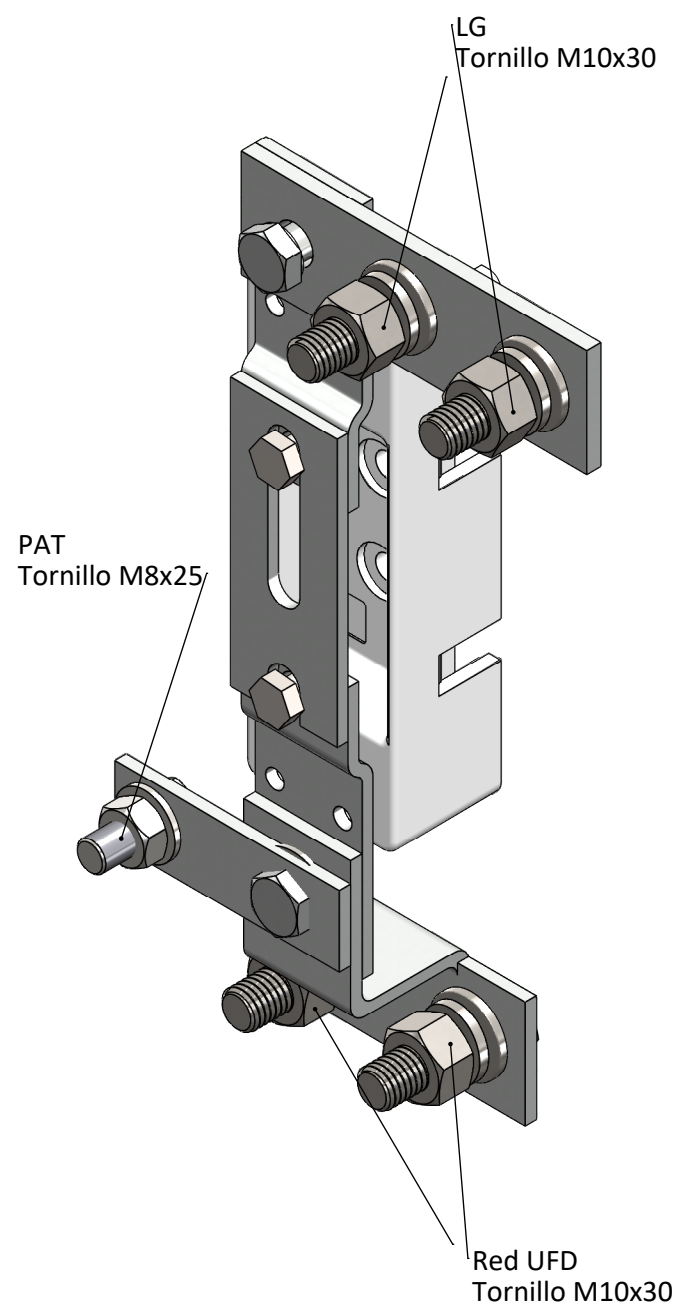

BUC-3:

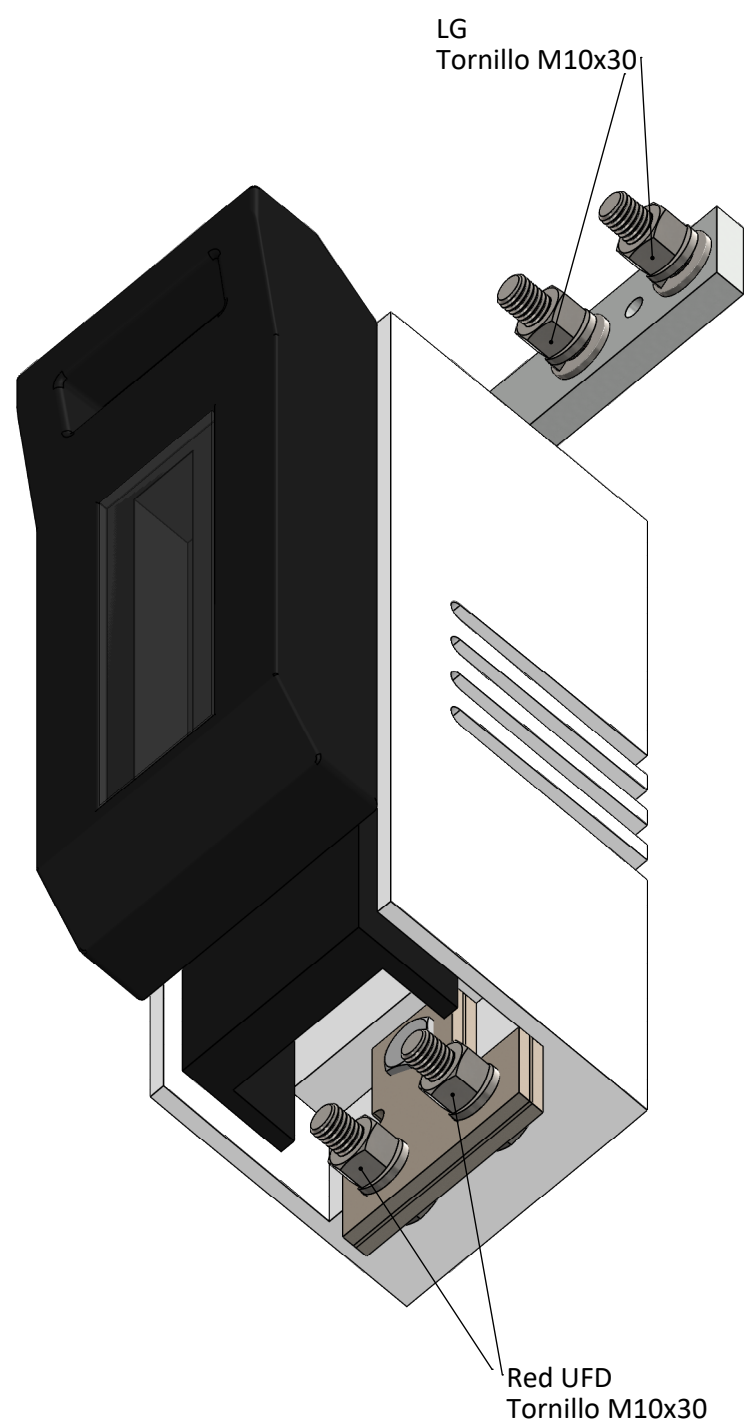

### CARACTERISTICAS:

Neutro

- Seccionable con PAT
- Tornilleria conexión M8x25 inoxidable para el PAT
- Tornilleria conexión M10x30 inoxidable para la red UFD y la LG Base BUC-3
- BUC-3 (AC22B) con bloqueo por candado
- Intensidad: 630A
- Tornilleria conexión M10x30 inoxidable