



### REFERENCIA CAHORS: 0473300

DESIGNACION UFD: CMAT TIPO 1

CODIGO UFD: 276428

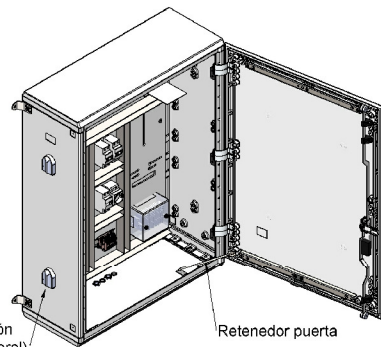

Sistema de cierre 3 puntos con maneta bombin triangular y herraje candado

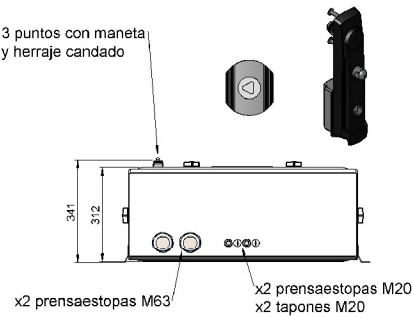


Dispositivo ventilación (4 frontales + 2 por lateral)


Retenedor puerta

Detalle tapón M20

Espacio antena GPRS 240x100x120

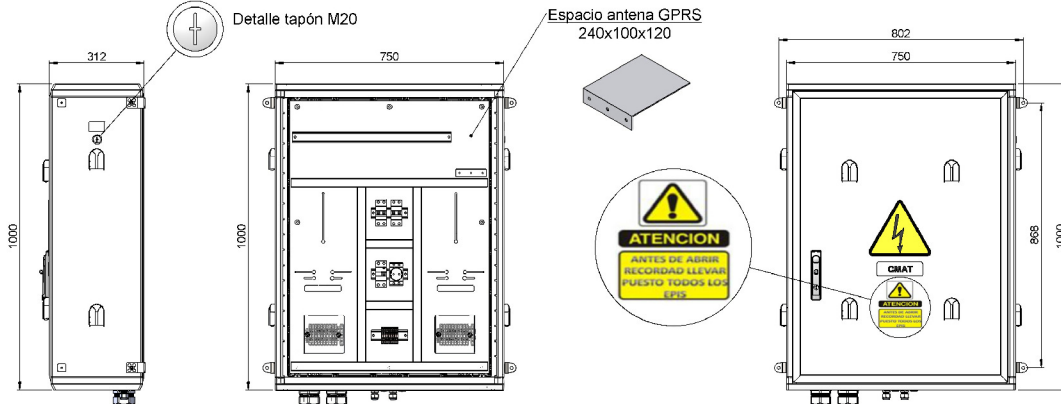

### ESQUEMA ELECTRICO

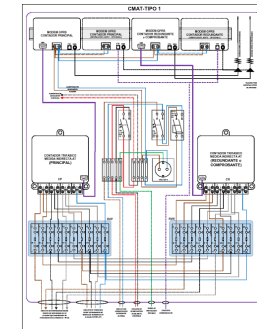

### CARACTERÍSTICAS

- Tensión asignada: 440V
- Tensión asignada de aislamiento: 1000V
- Intensidad asignada: 6A
- Envoltorio tipo Maxipol de poliéster reforzado con fibra de vidrio y puerta con cierre de tres puntos, cerradura normalizada UFD.
- Grados de protección: IP55, IK10
- Dos regletas de verificación de 10E( 6I+4T) conexión circuitos de medida
- Dos triángulos para montaje de contadores trifásicos
- Un bornero auxiliar para conexión de circuitos de alimentación y tierra, incluye dos PIAs C 2x6A 6kA CC/CA, un diferencial 25A 30 mA CA y base enchufe
- Espacio con carril DIN para montaje de hasta cuatro Modem u otro equipos
- Espacio con escuadra metálica para la fijación de hasta cuatro antenas GPRS
- Ocho dispositivos de ventilación.
- Se incluye prensaestopas 2xM63, 2xM20 y 3 tapones M20.

### NORMAS

- UNE EN 61439-1
- UNE-EN 20324
- UNE EN 50102
- ES.00009
- DIRECTIVA
- REBT ITC BT 13

### UTILIZACIÓN

- Clientes de mercado liberalizado y de mercado a tarifa integral básica con puntos de medida cuya energía intercambiada sea:

Tipo 1: Potencia contratada igual o superior a 10MW