



S20 - Minimixt

ENSEMBLE DE BRANCHEMENT ET DE COMPTAGE ÉLECTRIQUE

Gamme de coffrets de branchement électrique permettant la coupure et la protection du branchement client.



Descriptif

Gamme S20 composée de :

- Coffrets mono/tri*
- Panneaux mono/tri*
- Socles et boîtier de repiquage.

**répondant aux branchements monophasés & triphasés*



Degrés de protection

- IP43 suivant NF EN 60529
- IK10 suivant NF EN 62262




Spécification technique

HN 62-S-20

> COFFRETS ET PANNEAUX

Constitution


- Cuve munie dans sa partie inférieure, d'une plaque de fermeture plombable,
 - Cuvette contenant la partie amont du coupe-circuit de branchement (pour fusibles à couteau Taille 00 90 A maxi),
 - Porte (ouvrant à 180°) avec serrure batteuse, manœuvrable avec la clé rectangle.
- 2 types de branchement : monophasé 90 A (18 kVA) et triphasé 60 A (36 kVA).

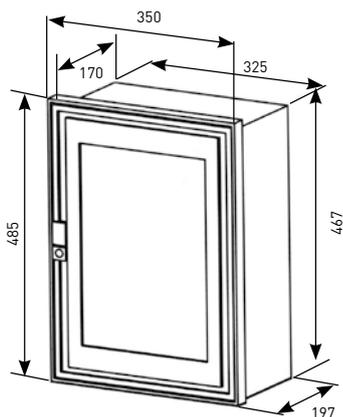

Gamme de coffrets EDF SEI (DOM TOM)
 > Consultez notre catalogue spécifique

Fixation

Encastré ou en saillie, monté ou non sur socle.

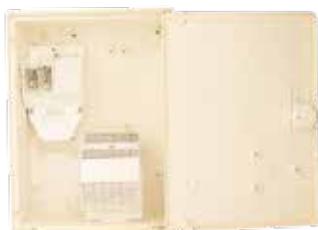Version Sans Téléreport

Coffret mono/tri
 Nom. Enedis 69.80.130
 Réf. sigle éclair 0252020



Panneau mono/tri
 Nom. Enedis 69.80.132
 Réf. 0251741



Modules arrivée
 Nom. Enedis 69.80.136
 Réf. 0925726



Modules départ
 Nom. Enedis 69.80.137
 Réf. 0925727

Version Avec Téléreport

Panneau mono/tri téléreport sans ouverture compteur
 Nom. Enedis 69.80.319
 Réf. 0251747
Panneau équipé mono, C/C 2A, boîtier 4D, câbles à perfo.
 Nom. Enedis 69.80.195
 Réf. 0251754

Coffret Enedis mono/tri monophasé avec porte et embase
 Nom. Enedis 69.80.131
 Réf. sigle éclair 0252008

Modules arrivée
 Nom. Enedis 69.80.136
 Réf. 0925726

Modules départ à perforation d'isolant
 Nom. Enedis 69.80.139
 Réf. 0925798

> BRANCHEMENT TYPE 2 TRIPHASÉ

La platine pour branchement long (Type 2) triphasé reçoit le compteur électronique et le disjoncteur. Un cloisonnement interne permet des accès séparés aux zones NF C 14-100 et NF C 15-100.

Platine pour compteur disjoncteur
 Nom. Enedis 69.80.326
 Réf. 0925200



> LES SOCLES ET BOÎTIER DE REPIQUAGE

Le boîtier de repiquage, les socles simples et doubles reçoivent des grilles de branchement et de réseau.

Boîtier : grille de repiquage.

Socle simple : grilles de repiquage (35²), d'étoilement (95 mm² ou 150 mm² selon modèle) ou Fausse-Coupure S26.

Socle double : grilles de fausse coupure 150 et 240 mm².



Les socles

Constitution


- Cuve support avec 4 points de fixation par insert pour les équipements,
- Plinthe inférieure démontable de l'intérieur permettant la mise en place des canalisations par l'avant,
- Panneau interchangeable, démontable de l'extérieur grâce à 2 vis à tête triangulaire, plombables et cadennassables.

Fixation


Encastrés ou sur 4 pieds réglables pour fixation en fond de fouille.

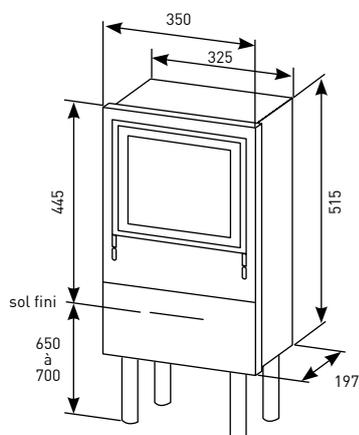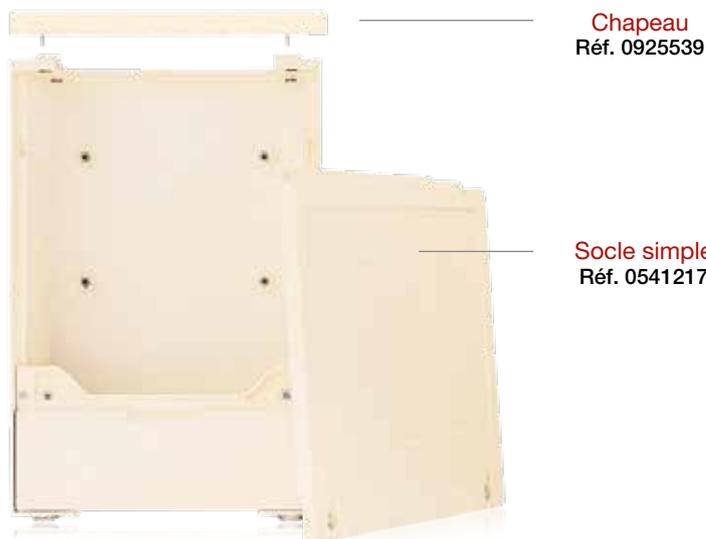

Socle simple
Nom. Enedis 69.80.035
Réf. 0541217

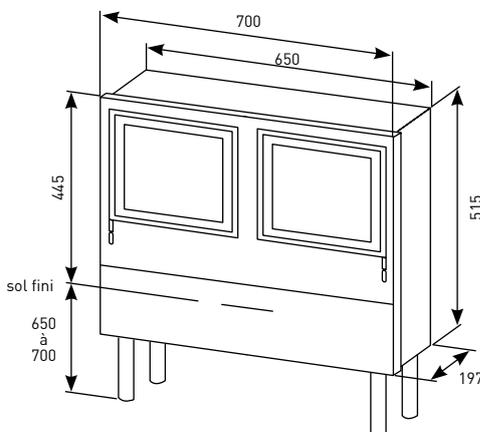

Socle double
Nom. Enedis 69.80.036
Réf. 0541218


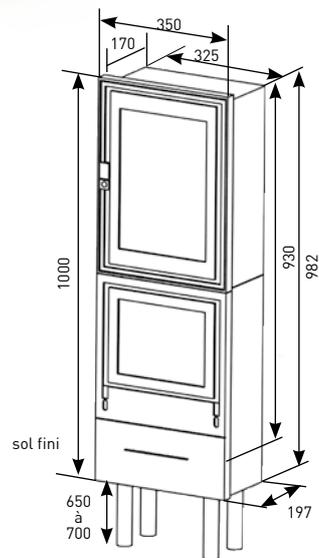


Coffret sur socle

Le boîtier

Constitution

- Cuve,
 - Porte,
 - Plaque de fermeture permettant le passage des câbles par l'avant.
- Il peut être ou non équipé d'une grille.

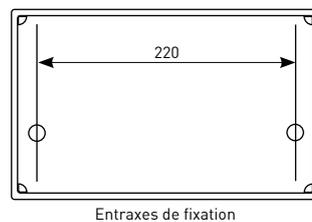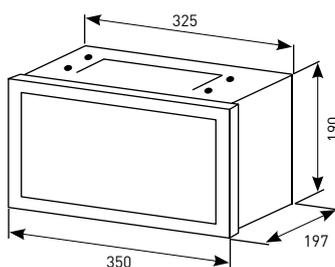

Boîtier de repiquage
Réf. 0541040

> RÉFÉRENCES

	Nom. Enedis	Référence
COFFRETS DE COMPTAGE (Sigle éclair)		
Coffrets mono/tri		
Coffret + boîtier primaire	69.80.130	0252020
Coffret + boîtier primaire + panneau	69.80.134	0252020 + 0251741
Panneau mono/tri équipé mono	69.80.132	0251741
Coffrets vides		
Coffret vide	69.80.019	0252829
Coffret avec panneau bois	-	0252830
Coffret avec panneau bois, serrure triangle	-	0252836
Panneau bois nu non-percé pour coffret Minimixt	69.80.033	0925698
COFFRETS DE TÉLÉREPORT (Sigle éclair)		
Coffrets mono/tri		
Coffret mono/tri monophasé - porte avec embase de téléreport	69.80.131	0252008
Coffret mono/tri + panneau monophasé - porte avec embase de téléreport	69.80.135	0252009
Panneau mono/tri sans ouverture compteur	69.80.319	0251747
COFFRETS DE BRANCHEMENT LONG (TYPE 2) TRIPHASÉ (Sigle éclair)		
Platine pour compteur/disjoncteur tri	69.80.326	0925200
Coffret avec platine pour compteur/disjoncteur tri	69.80.327	0252071
ACCESSOIRES		
Porte de coffret sigle éclair, serrure triangle, sans téléreport	69.80.026	0925540
Cuvette mono/tri + capot (boîtier primaire)	69.80.138	0925741
Module Arrivée bipolaire	69.80.136	0925726
2 modules Départ unipolaires	69.80.137	0925727
Cuvette monophasé + capot (boîtier primaire)	69.80.028	0925624
Cuvette triphasé + capot (boîtier primaire)	69.80.029	0925625
Plaque de fermeture	-	0925619
Couteau de neutre Taille 00	69.43.512	0900600
Fusible Taille 00 AD - 45 A	69.43.514	0900212
Fusible Taille 00 AD - 60 A	69.43.513	0900211
Fusible Taille 00 AD - 90 A	69.43.520	0900209
Poignée de manœuvre isolée pour cartouche fusible Taille 00	69.41.283	0902004
Axe de porte haut	-	0925627
Axe de porte bas	-	0925628
Serrure rectangulaire avec vis	85.00.991	0925006
Canon de cadénassage	-	0925531
Sachet de 2 embouts isolants - câbles de branchement	-	0945076
Porte avec embase de téléreport, serrure rectangle	69.80.027	0925768
Porte avec embase de téléreport, serrure triangle	69.80.331	0925863
Rail de fixation du compteur électronique	-	0925763
Jeu de 2 modules Départ à perforation d'isolant	69.80.139	0925798
Dispositif de substitution de compteur électromécanique monophasé (incluant obturateurs S20, S15 et CM)	69.80.336	0925873
Dispositif de substitution de compteur électromécanique triphasé (incluant obturateurs S20, S15 et CM)	69.80.337	0925019
Boîtier de dérivation du bus de téléreport, 4 D, à perfo	44.49.075	0180148
Boîtier de dérivation du bus de téléreport, 8 D à perfo	44.49.087	0180149
Dispositif de dérivation du bus de téléreport, 4 D à perfo	44.49.074	0180146
Dispositif de dérivation du bus de téléreport, 8 D à perfo	44.49.086	0180147
SOCLES & GRILLES GAMME MINIMIXT		
Socles		
Socle simple	69.80.035	0541217
Socle double	69.80.036	0541218

> RÉFÉRENCES - SUITE

	Nom. Enedis	Référence
Grilles		
Grille Fausse-Coupure 150 ² IP2X pour socle S22 avec kit de fixation pour socle S20 (3 départs de branchement)	69.80.509	0540482
Grille d'étoilement 150 ² IP2X (3 départs de branchement)	69.80.057	0540461
Grille de repiquage à perfo d'isolant IP2X HN 62-S-23	69.80.492	0540541
Kit fixation grilles IP2X Etoil/FC dans socle S20	69.80.504	0954050
Kit de réparation grille 700 cycles S25 - 300	67.70.501	0944141
Kit de réparation grille 700 cycles S25 - 450	67.70.502	0944142
Boîtiers de repiquage		
Boîtier de repiquage vide	-	0541040
Accessoires		
Chapeau pour socle simple ou double, couleur beige	69.80.041	0925539
Panneau de socle simple	69.80.037	0954032
Panneau de socle double	69.80.038	0954035
Connecteur de mise à la terre à perforation d'isolant	67.31.735	0540731
Kit de réparation du câble téléreport	44.49.100	0180127
Jeu de 4 connecteurs, branchement 3 x 35 ² , départ haut	-	0540878
Kit de remplacement Coffret S20 - S15	-	0961015

Référence stockée

> KIT DE REMPLACEMENT GRILLES ANCIENNE GÉNÉRATION

Les anciennes grilles Fausse-Coupure peuvent être désormais remplacées par une grille REMMO® IP2X.

Cette solution confère une protection totale de l'opérateur (IP2X).


Ces grilles sont fournies avec une connectique arrivée réseau et départ réseau ainsi qu'une dérivation de branchement (non protégée).

Elles sont disponibles en versions 6 pages et 9 pages.

Elles sont adaptées aux socles S20 Double et socle S15.

Kit de réparation grille S25-300
Nom. Enedis 67.70.501 - Réf. 0944141

Kit de réparation grille S25-450
Nom. Enedis 67.70.502 - Réf. 0944142

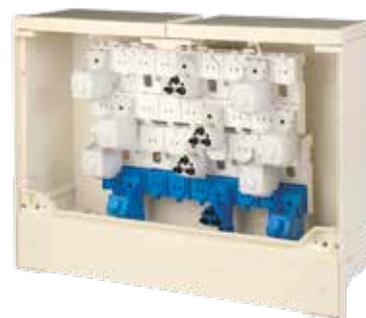

Support 9 pages en socle double. Fonction GFC

Pancartes d'identification pour Emergence BT

Le repérage des émergences de réseau BT est désormais standardisé conformément au cahier des charges Enedis :

Enedis-CDC-Etiquettes et pancartes.

La pancarte de repérage en matériau synthétique, fixée sur le panneau des émergences, accueille les caractères sur 2 rangées.

Voir notre liste de références en p.172

