



FICHA TECNICA

ARMARIO DE MEDIDA A-TETI-UF INT 160A


FT N°: 8431

Revisión: 00



Fecha: 15.03.2010

REFERENCIA CAHORS: 0470561-160


REFERENCIA UNION FENOSA: A-TETI-UF INT 160A

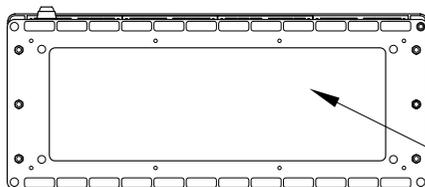

PARTE INFERIOR ABIERTA

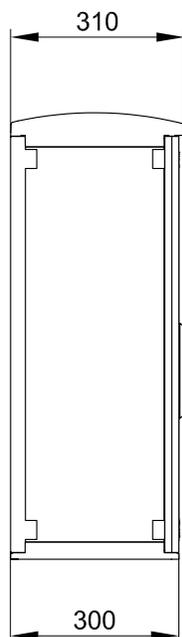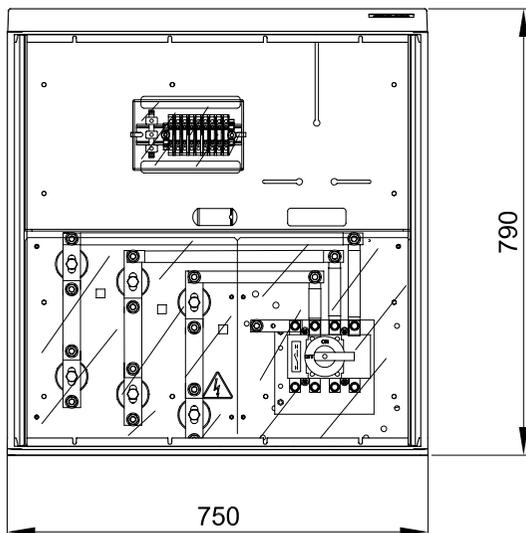

ESQUEMA ELECTRICO:



CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 160A
- Grados de protección IP43, IK10
- Un interruptor de corte en carga con neutro avanzado de 160A/IV polos
- Pletina soporte de los trafos de intensidad con tornillos de acero Inox M10
- Bloque de bornes de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T normalizado por Unión Fenosa
- Bornes de entrada mediante tornillo M8
- Bornes de salida mediante tornillo Inox M10

NORMAS:

- UNE-EN 60439
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA
- UFD-1.3.56.02A

UTILIZACION:

- Protección y medida de suministros eléctricos individuales
- Instalación en fachada exterior de los edificios o muros de cierre
- Montaje empotrable de acuerdo al REBT