Cahors

Certificado de Empresa AENOR 1990/0035/ER/01

FICHA TECNICA

IF 6TE/P

FT Nº: 6408

Revisión: 00

Fecha: 20.07.2005

REFERENCIA CAHORS: 0235383

REFERENCIA IBERDROLA: —

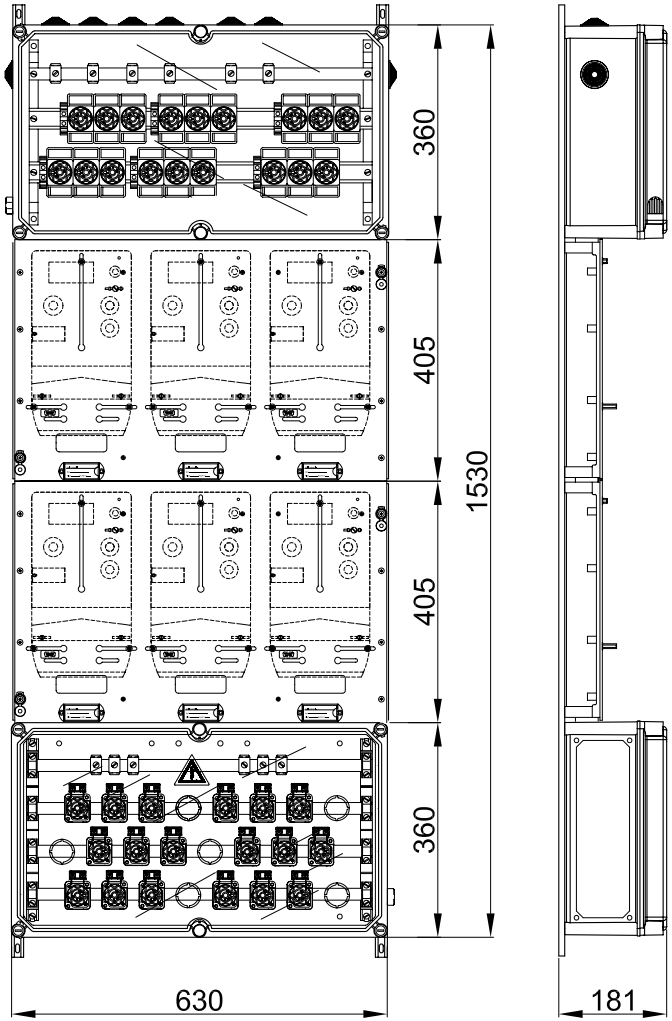

ESQUEMA ELECTRICO:

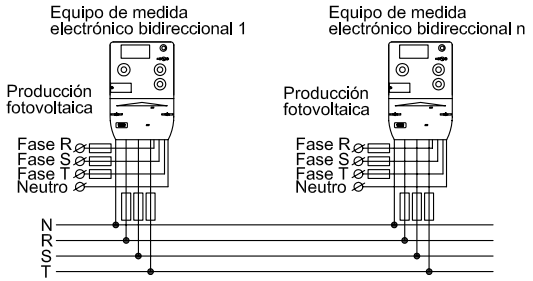

CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 400V
- Intensidad asignada: 250A
- Grados de protección IP40, IK09
- Bases Neozed DO3 de 100A tanto en el embarrado como en la linea de entrada de la generación fotovoltaica
- Embarrado general y de protección con pletina de cobre de 20x4mm
- Cableado con conductores de Cu rígido de 10mm² de sección para contadores, libre de halógenos denominación H07Z-R
- Bornes de salida con capacidad de embornamiento hasta 25mm² para el neutro

NORMAS:

- UNE-EN 60439
- UNE-EN 20324
- UNE-EN 50102
- REBT ITC BT 16
- DIRECTIVA CE

UTILIZACION:

- Locales cerrados, destinados exclusivamente a las centralizaciones de contadores bidireccionales con generación fotovoltaica de 5kW hasta 43,5kW
- En el interior de los edificios de acuerdo REBT