



Codi 16

PIEDS DE COLONNE INTÉRIEURS & DISTRIBUTEURS DE TRONÇON COMMUN

Gamme de matériels destinée à réaliser la liaison du réseau aux branchements collectifs.



Constitution des appareils

- Socle en matériau isolant supportant les pièces sous tension, elles-mêmes protégées par des cloisons et caches.
- Protection de l'ensemble par un capot, des plaques de fermeture ou cornet d'épanouissement.
- Système d'aération renforcé (pour refroidissement des appareils).



Spécifications techniques

- HN 60-S-01 et HN 62-S-16
- IHN 60-E-02 et HN 60-S-02



Degrés de protection

- IK 08 suivant NF EN 62262

Raccordement

Capacité de serrage des bornes pour câble cuivre ou aluminium (en mm²)


Bornes	Mini	Maxi
35	6	35
95	16	95
150	25	150
240	50	240

Les connecteurs 95 mm² reçoivent les conducteurs 150 mm² ronds ou 150 mm² remis au rond.


Matériels à utiliser dans le cadre de l'exploitation pour le remplacement de matériel existant.

Pour une installation neuve, se référer au pied de colonne SPCM (pages 86-87).


> COUPE-CIRCUIT 200 A - SECTIONNEMENT 400 TYPE 1 (300 X 400)

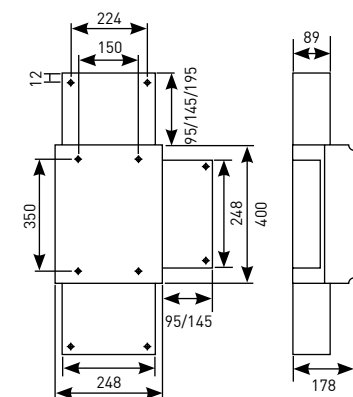

Coffret coupe-circuit interrupteur à fusible 200 A (type 1)
Coffret de sectionnement à barrette 400 A (type 1)

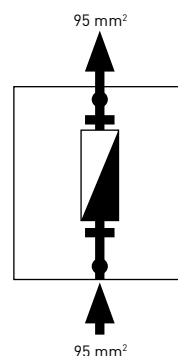


Coupe circuit principal 200 A
Nom. Enedis 69.02.604
Réf. 0410.052

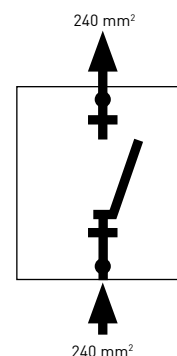

Sectionneur 400 A
Nom. Enedis 69.02.609
Réf. 0410.062









> DISTRIBUTEUR DE TRONÇON COMMUN TYPE 2 (300 X 400) - DTC




Enveloppe
Type 2 vide

Nom. Enedis 69.02.616
Réf. 0420.070




- Coffret distributeur de tronçon commun (types 2 et 3) pour les câbles de 35 mm² à 240 mm².
- L'enveloppe vide peut compléter certains ensembles.
- Dimensions identiques au coupe-circuit 200 A.
- Intensité nominale des serre-câbles :
 - 320 A pour borne 150 mm²
 - 400 A pour borne 240 mm².

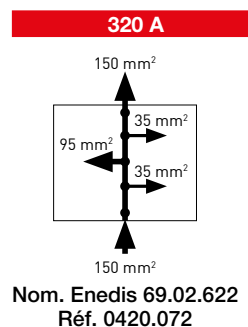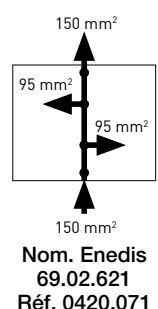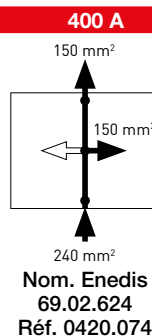

> DISTRIBUTEUR DE TRONÇON COMMUN TYPE 3 (300 X 200) - DTC

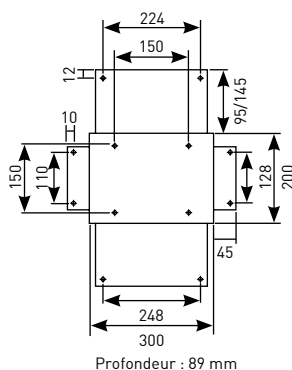


Intensité nominale des serre-câbles :
 - 100 A pour borne 35 mm²
 - 200 A pour borne 95 mm²

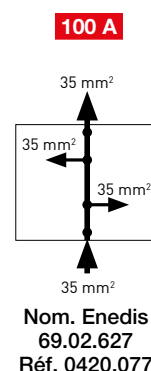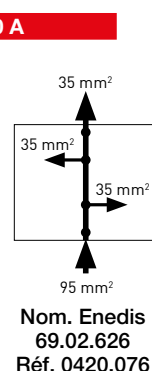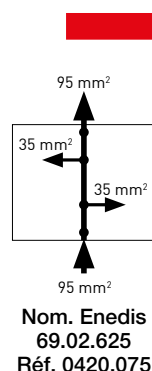

> ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

Cornet latéral

pour DTC Type 3
50 mm (section du câble maxi : 35²)



Nom. Enedis 69.02.682
Réf. 0901.080

Cornet d'épanouissement 100 mm


(section du câble maxi : 95²)



Nom. Enedis 69.02.683
Réf. 0901.081

Cornet d'épanouissement 150 mm


(section du câble maxi : 150²)



Nom. Enedis 69.02.684
Réf. 0901.082

Cornet d'épanouissement 200 mm

(section du câble maxi : 240²)



Nom. Enedis 69.02.685
Réf. 0901.083

Désignations	Nom. Enedis	Réf.
Barrette cuivre Taille 2 - 200/400 A - 160 mm	69.43.449	0900.220
Fusible Taille 2 HPC - 60 A - 160 mm		0900.227
Fusible Taille 2 HPC - 125 A - 160 mm	69.43.408	0900.221
Fusible Taille 2 HPC - 200 A - 160 mm	69.43.413	0900.222